

Picante s.r.l.

Via Monfalcone n.64 – C.A.P. 10136 Torino
Tel. 011/3272695 – Fax 011/3585366
P.Iva 08977940017
www.gruppoede.com e-mail info@gruppoede.com

SCHEDA TECNICA FRANCO NERI TOUR 2005


Da considerarsi parte integrante del contratto di rappresentazione; ad esclusivo carico del cliente.

Esigenze di Palcoscenico:

- PALCO Palcoscenico di dimensioni minime 12mx10m altezza minima 1metro
- Palco allestito con fondale e quattro quinte laterali di colore nero
- Graticcia con rocchettiera mobile altezza minima 5 metri con min N° 4 AMERICANE , O IN ALTERNATIVA PER I PALAZZETTI RING MT 12 X 10 ALTEZZA MINIMA DAL PALCO MT 5

PERSONALE RICHIESTO PER L'ALLESTIMENTO :

- ✓ N° 1 MACCHINISTA , N° 1 ELETTRICISTA (potrebbe essere la stessa persona)
- ✓ N° 2 FACCHINI PER SCARICO, MESSA IN POSA, ASSISTENZA AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RICARICO DELLE ATTREZZATURE, A DISPOSIZIONE DEI TECNICI FINO AD OPERAZIONI ULTIME.
- ✓ POTENZA RICHIESTA 60 KW TRIFASE 380V DISTRIBUITI SU N° 2 PRESE 63 A PENTAPOLARI ADIACENTI AL PALCO

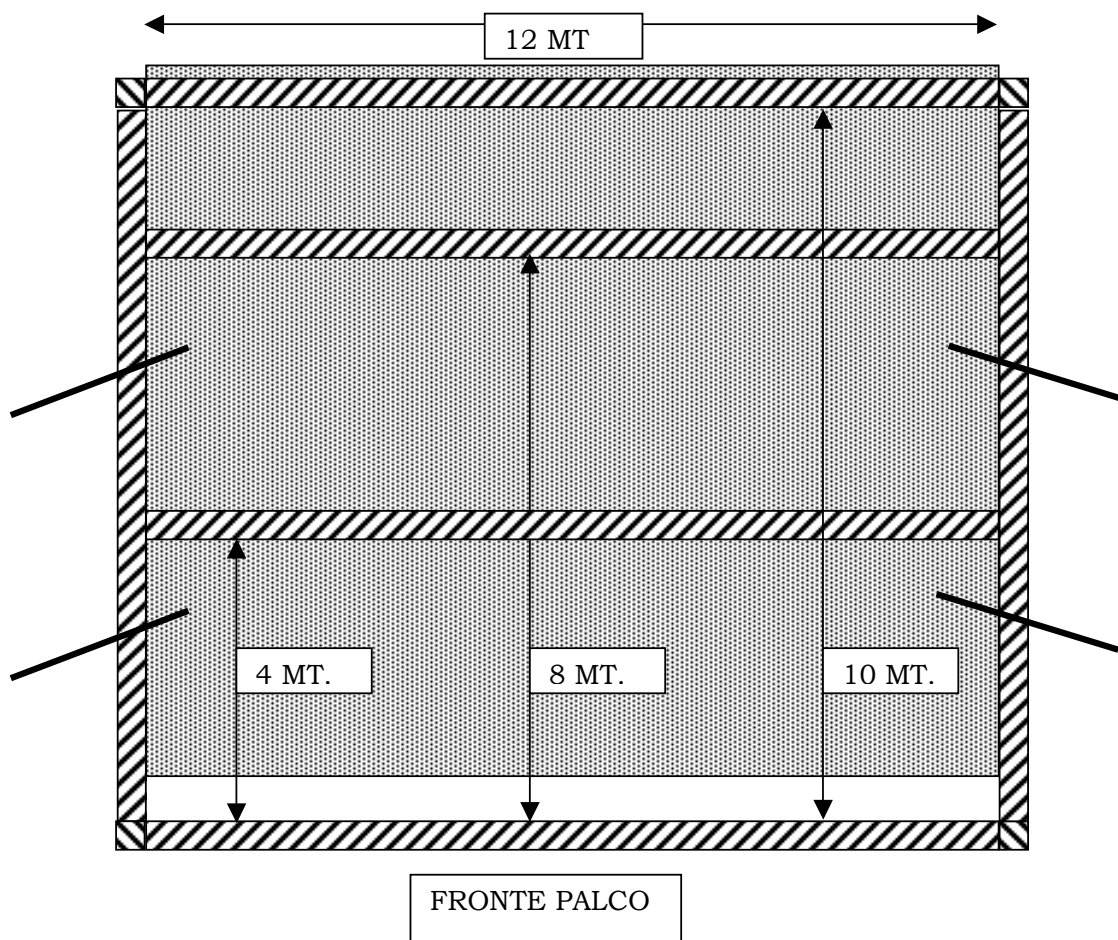

Letto confermato e sottoscritto in duplice esemplare

Torino li

IL CLIENTE

LA PRODUZIONE